



# COLLEGAMENTI ELETTRICI PER CENTRALINA DOMOTICA "C.DOM06"

 **Attenzione! disattivare la tensione di rete 230V~ prima di procedere ai collegamenti elettrici**

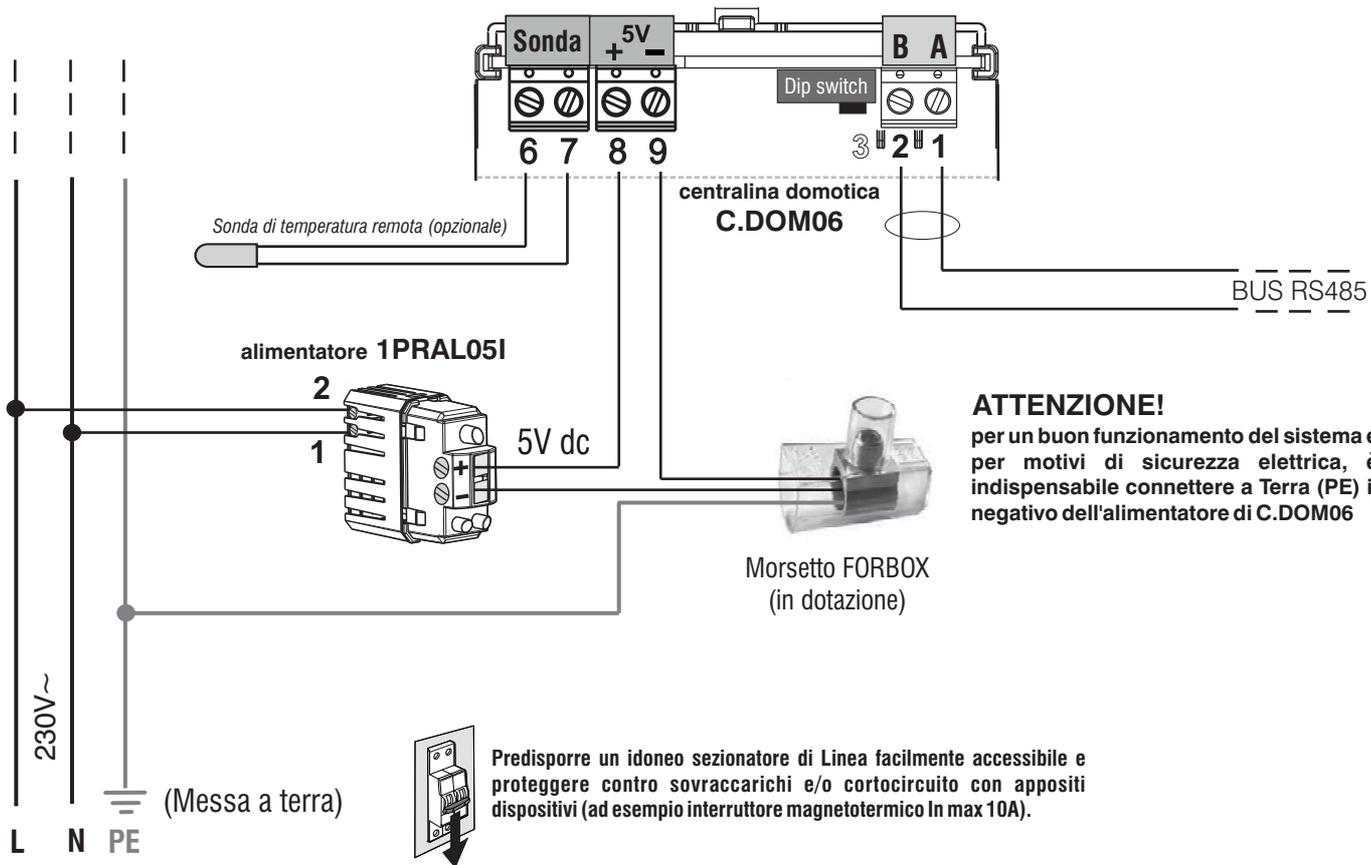

## ATTENZIONE!

per un buon funzionamento del sistema e per motivi di sicurezza elettrica, è indispensabile connettere a Terra (PE) il negativo dell'alimentatore di C.DOM06

 Predisporre un idoneo sezionatore di Linea facilmente accessibile e proteggere contro sovraccarichi e/o cortocircuito con appositi dispositivi (ad esempio interruttore magnetotermico In max 10A).